

Radónová studňa v Nových Zámkoch

Petr Škrabálek

MARn Škrabálek

Štiavnické Bane

Následné použitie len so súhlasom autorov

Studňa ako súčasť ozdravného opatrenia

Vrtaná studňa zapažená PVC
rúrou

D=110 mm

Hĺbka studne 5,5 m

Odbočka 110/87°

Prechodka 110/125

Spojka 125

Ventilátor VENTS TT 125
PRO

Rúra 125

Odbočka 125/87°


VENTS TT 125 PRO

Napájanie 230V


Príkion I 25 W II 29 W

Objemový výkon I 240 m³
II 350 m³



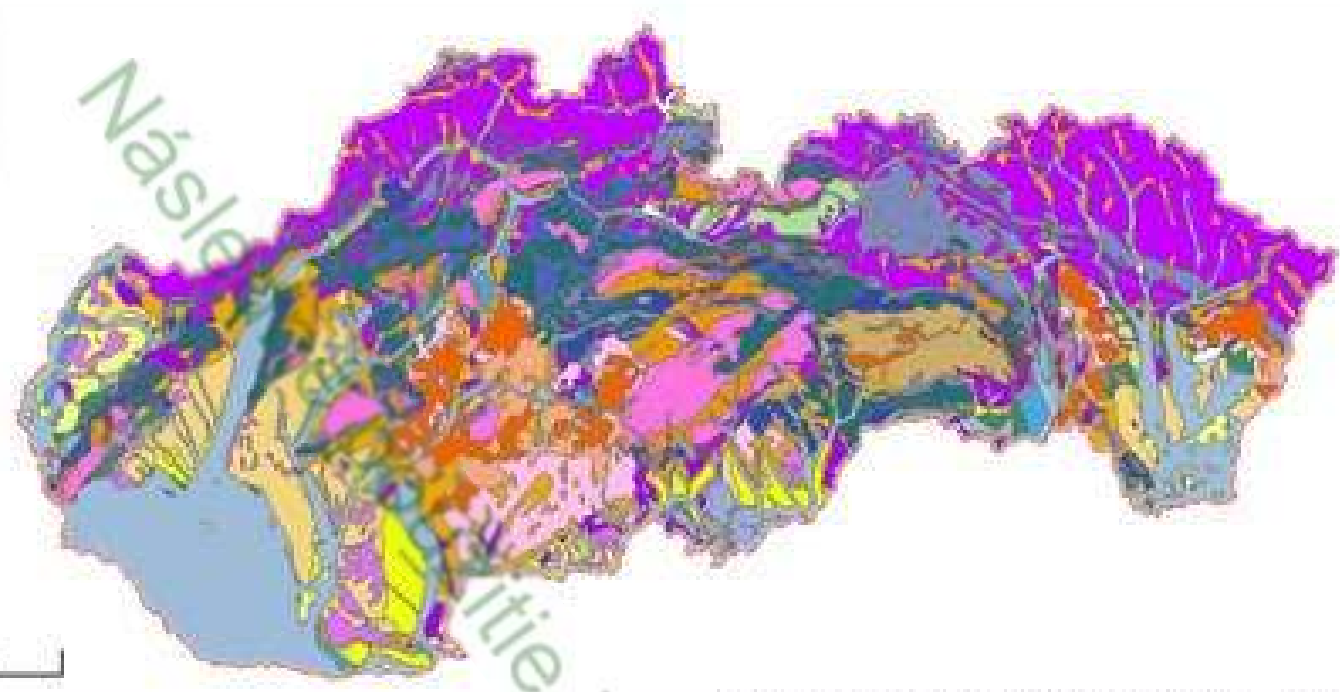

Autor mapovej kompozície: Miroslav Hralina, Alena Kluková; Formát: A4

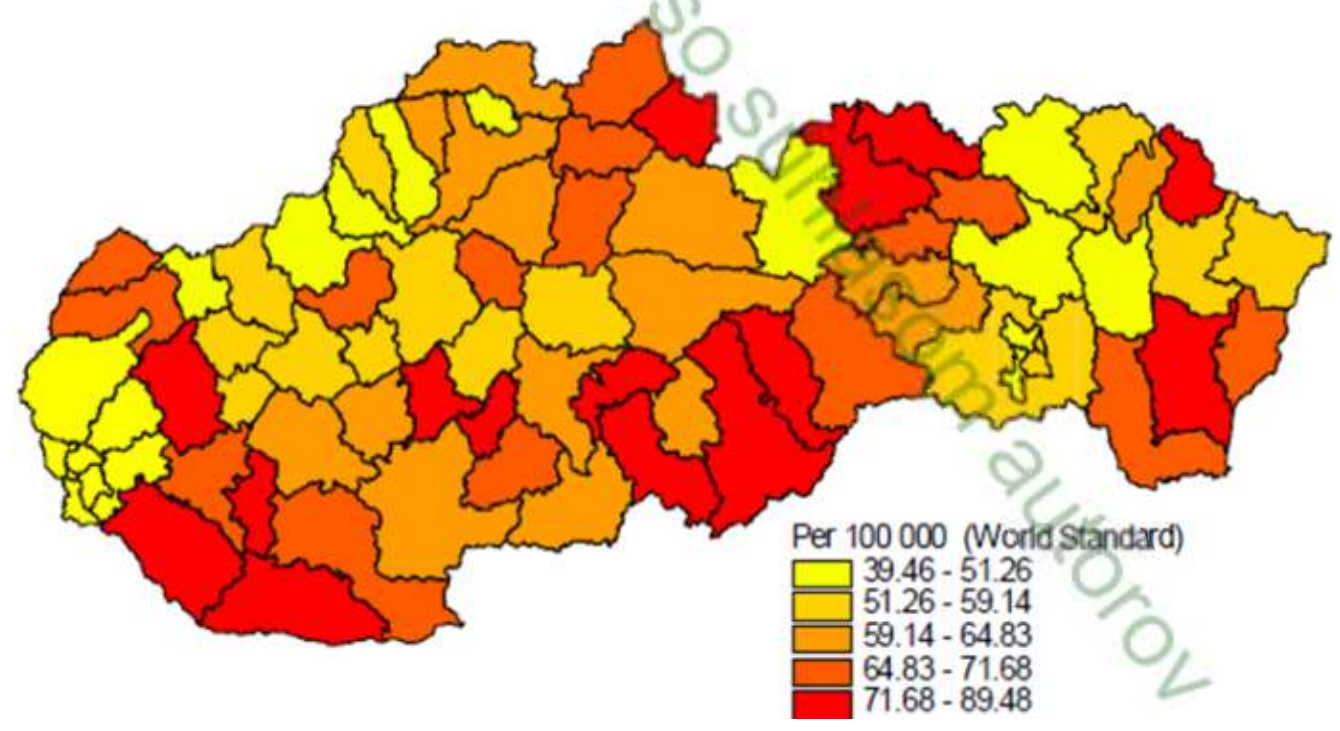

Prosím otázky a názory

Petr Škrabálek

Následné použití jen se souhlasem autorů